

Объект:

ОАО «Водоканал», г. Екатеринбург, 2006
Западная фильтровальная станция
Восстановление приемной емкости
коагулянта (сернокислого алюминия)

Применяемые материалы:

Максил Супер – обмазочная гидроизоляция с проникающим эффектом

Максрайт 500 – ремонтный состав

Максэпокс Флекс – эпоксидный химстойкий состав


Максрест Пассив – антикоррозийный пассивирующий состав

Подрядчик: СКК «УралПромГидроСтрой»



До проведения работ

Восстановление ж/б конструкции

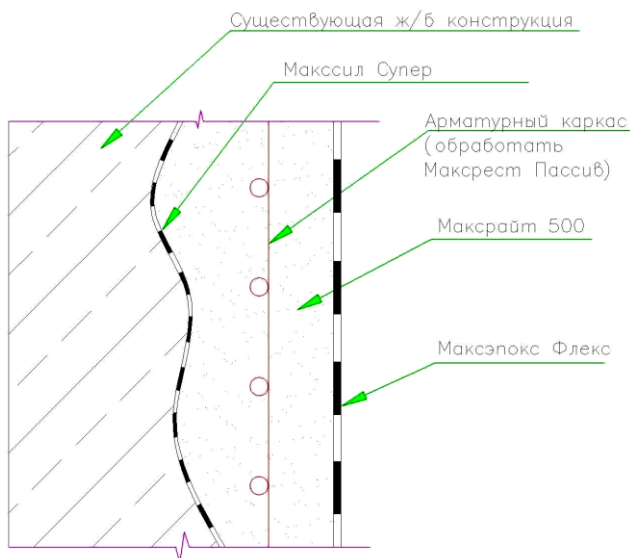

Проведение работ



После проведения работ